



RK/ kuchyňa

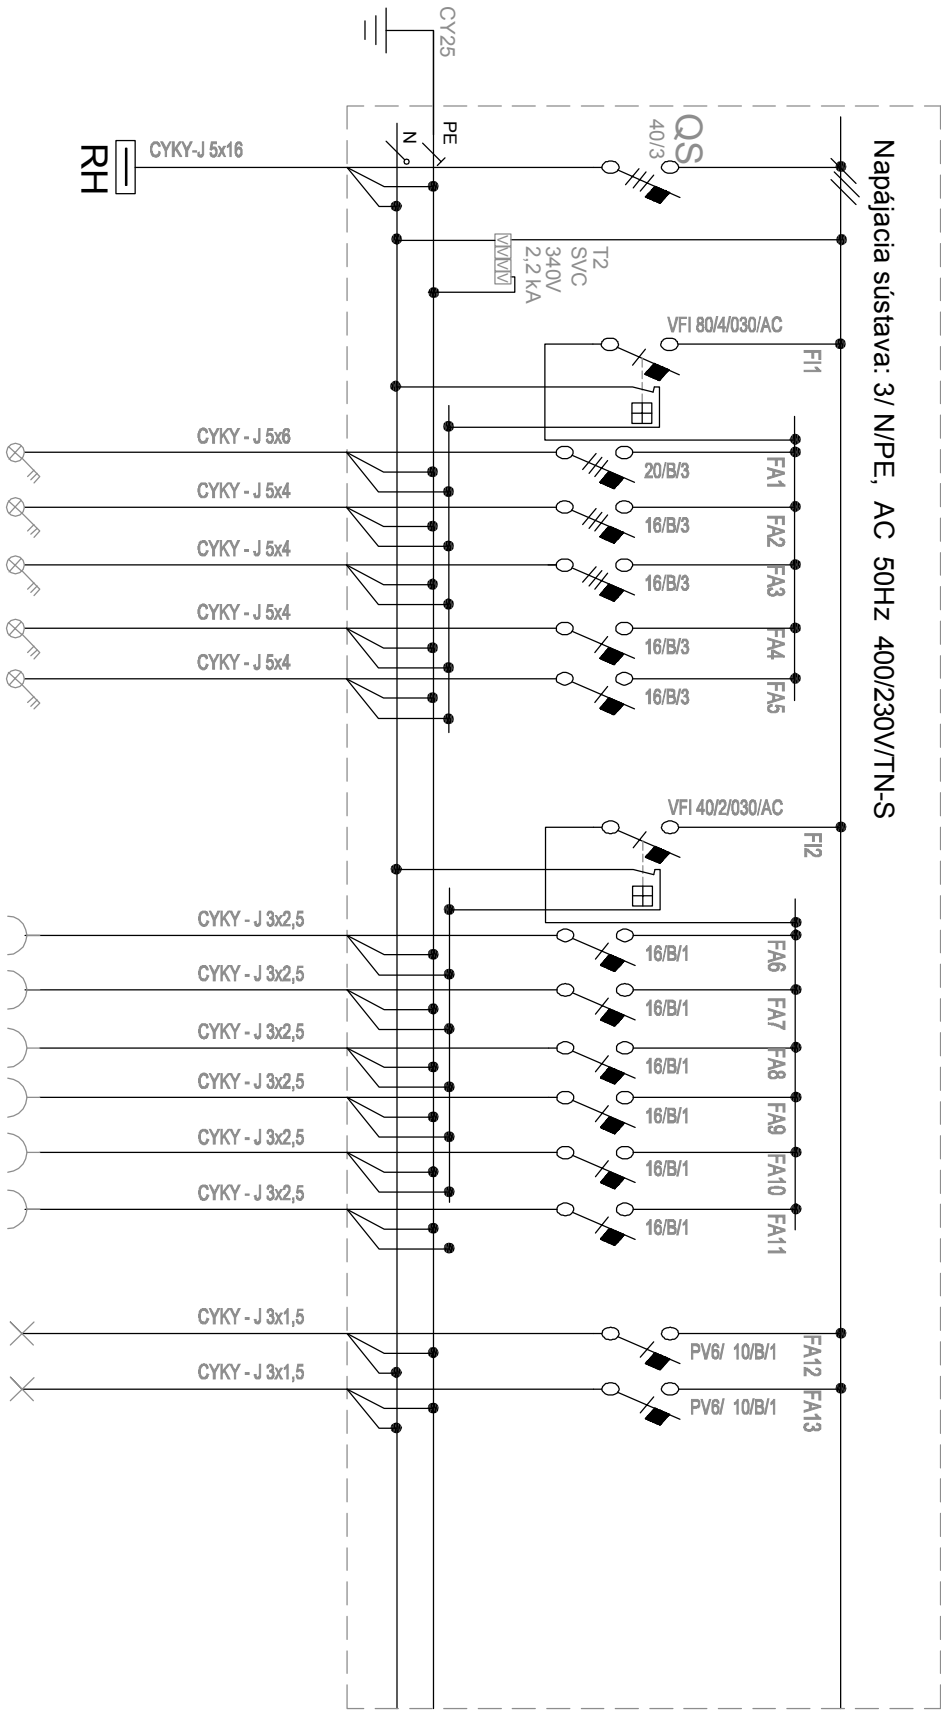

II. napäťové pásmo pre striedavé napätie v zmysle STN 33 0110  
určenie vonkajších vplyvov: v Protokole  
(STN 33 2000 ; STN 33 000; STN 33 2000-5-51

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:  
podľa (STN IEC 61140, STN 33 2000-4-1)

ZÁKLADNÁ OCHRANA A PRI PORUCHÁCH  
(STN 33 2000-4-1 - 10/2007)  
412.1.1 DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA  
412.2.2 OCHRANA KRYTMI  
415.1. DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI

Vypracoval:	Ing. Ing. Ondrejčková Ivana	Zodp. projektant:	Jozef Šimora
Investor:	Mesto Piešťany Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany		
Miesto stavby:	Považská 4446/1, 921 01 Piešťany, č.p. C-KN 1154		
Názov stavby:	ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ POVAŽSKÁ, PIEŠŤANY		
Názov výkresu:	Elektroinštalácia		
<div><div><div>PCHE MONTÁŽE</div></div><div><div>Moštenica 4, 971 01 Prievidza 0905/ 505 816, pchemonitaz@gmail.com</div><div>Číslo zákazky</div></div><div><div>12-2016</div><div>Formát</div></div><div><div>2xA4</div><div>Archívne číslo</div></div><div><div>Merka:</div><div>1:--</div></div><div><div>Úcel:</div><div>PPRS</div></div><div><div>Zmena:</div><div></div></div></div>			
Číslo výkresu: 4			